



Memòria d'Activitats 2025



www.aiguesdevilassar.cat/assemblea/



Índex

1.	Introducció	4
2.	L'abastament d'aigua	6
2.1.	Zones de Subministrament.....	6
2.2.	Origen de l'Aigua	6
2.3.	Infraestructures i Emmagatzematge	6
2.4.	Xarxa de Distribució.....	7
3.	Els consums a Vilassar de Mar	8
3.1.	Evolució dels subministraments.....	8
3.2.	Balanç hídric	8
4.	Pous i mines.....	10
4.1.	Distribució de la Captació el 2025	10
4.2.	Evolució Històrica i Recuperació	11
4.3.	Eficiència de la Captació	12
5.	Rendiment de la xarxa.....	13
5.1.	Contextualització	13
5.2.	Actualitat	14
6.	La qualitat de l'aigua	15
7.	La xarxa d'abastament	16
7.1.	Obres de renovació.....	16
7.2.	Reparacions a la xarxa i escomeses.....	19
8.	El parc de comptadors.....	21
9.	Obres i manteniment d'instal·lacions en general	23
10.	Energia.....	25
10.1.	Balanç energètic Aigües de Vilassar	25
10.2.	Estació fotovoltaica de generació d'Aigües de Vilassar	25
10.3.	Balanç energètic Aigües de la Mina Vella.....	26
10.4.	Estació fotovoltaica d'autoconsum d'Aigües de la Mina Vella	26
10.5.	Vehicles elèctrics	26
11.	Estació meteorològica	28
12.	Informació general	30
13.	Museu de la Mina Vella.....	31
13.1.	Activitats destacades	31



13.2.	Manteniments	31
13.3.	Memòria anual	31
14.	Compte de pèrdues i guanys.....	32
15.	Balanç de situació.....	33
16.	Consells d'estalvi d'aigua	34
17.	Paraules del President.....	35



1. Introducció

L'exercici 2025 ha representat per a Aigües de Vilassar i Aigües de la Mina Vella un període de recuperació hídrica i transformació tecnològica. Després d'un trienni (2021-2023) marcat per una sequera extrema, la situació s'ha normalitzat gràcies a un any pluviomètricament plujós, fet que ha permès que la companyia centri els seus esforços en l'eficiència de la xarxa i la digitalització del servei.

- Context Climàtic i Recursos Hídrics

L'any 2025 ha tancat amb una precipitació total de 717,4 mm, xifra que supera en gairebé 150 litres la mitjana climàtica habitual (570 mm). Destaca especialment el mes de desembre, que amb 145,8 mm ha estat el segon més plujós des de 1991. Aquesta abundància d'aigua ha permès que els aqüífers recuperin cabals i que els recursos propis (pous i mines) hagin aportat 180.770 m³, que representen el 14% del total d'aigua abocada a la xarxa de Vilassar de Mar.

- Canvi de Tendència en el Consum i Excel·lència en la Dotació

Després de tres anys de caigudes acumulades del 12% en la demanda a causa de les restriccions per sequera, el 2025 ha marcat un punt d'inflexió amb un increment dels consums facturats del 6,5%, passant d'1.004.213 m³ a 1.068.921 m³. Malgrat aquest repunt, la població manté uns estàndards de sostenibilitat altíssims:

- Dotació d'aigua: Vilassar de Mar és una de les poblacions amb la dotació d'aigua més baixa de la unitat Ter-Llobregat, recuperant els 150 l/hab/dia consumits l'any 2023 i deixant enrere els mínims històrics de 139 l/hab/dia assolits durant el període de sequera (les dades inclouen tots els usos).
- Perfil de consum: El 89,7% de l'aigua es destina a l'ús domèstic, mentre que el sector industrial ha experimentat un lleuger creixement fins a situar-se en el 3,9% del total.

- Inversió en Infraestructures i Eficiència Tècnica

La companyia ha mantingut un ritme inversor elevat per garantir la qualitat del servei i minimitzar les pèrdues:

- Renovació de xarxa: S'ha assolit una taxa de renovació del 2,7% (molt per sobre de la mitjana catalana del 0,3-1%), amb actuacions destacades als carrers Sant Mateu, Lluís Jover, Sant Oleguer, Jeroni Marsal i Santa Coloma.
- Rendiment hidràulic: L'eficiència de la xarxa se situa en un excel·lent 87,68%, gràcies a la substitució sistemàtica de canonades de fibrociment per polietilè i fosa.

- L'aposta per la telemesura i la digitalització

El 2025 marca l'inici d'un canvi estratègic en el parc de comptadors. S'ha prioritzat la instal·lació de nous equips de telemesura en comptadors joves (de dos anys) per davant de la renovació massiva per antiguitat. Aquesta tecnologia permetrà la lectura de dades cada hora i la detecció immediata de fuites a les llars dels abonats. Aquest esforç digital es reflecteix en un increment del 54,33% en la inversió en aplicacions informàtiques segons el balanç de situació.



- Sostenibilitat Energètica i Compromís Social
 - Autoconsum solar: L'estació fotovoltaica d'Aigües de la Mina Vella genera el 47% de l'energia que consumeixen els pous 1 i 2, mentre que l'estació d'Aigües de Vilassar cobreix el 22% de la seva energia comprada.
 - Acció social i cultural: S'ha renovat el conveni de 6.000 € amb l'Ajuntament per a famílies vulnerables. El Museu de la Mina Vella ha recuperat el pols amb 960 visitants i l'organització de les III Jornades de l'Aigua, consolidant-se com un referent educatiu i patrimonial del municipi.

- Solvència Econòmica

L'exercici ha tancat amb resultat positiu del 8.014,07 € per a Aigües de la Mina Vella, però aquest import inclou la derrama extraordinària per compensar les pèrdues de l'exercici anterior. El Resultat real sense tenir en consideració la derrama extra és de 32863,78€ negatiu.



2. L'abastament d'aigua

L'esquema d'abastament d'aigua de Vilassar de Mar, gestionat per Aigües de Vilassar, s'estructura com un sistema híbrid que combina la compra d'aigua en alta amb recursos propis subterranis per subministrar a dues zones diferenciades del municipi.

A continuació se'n detallen els components principals:

2.1. Zones de Subministrament

El sistema es divideix en dues zones principals inscrites al SINAC:

- ZS ATLL TER CARDEDEU: Abasteix la major part de la població (aprox. el 80% dels habitants).
- ZS ATLL TER + MINA VELLA: Abasteix una zona més petita (aprox. el 20% dels habitants).

2.2. Origen de l'Aigua

L'aigua prové de dues fonts clarament diferenciades:

- Aigües Ter-Llobregat (ATL): Representa més del 80% del recurs total. L'aigua prové majoritàriament del riu Ter, captada a l'embassament del Pastoral i tractada a l'ETAP del Ter. Arriba al municipi a través de dues connexions: el Dipòsit Can Tosca i el Dipòsit Ter.
- Recursos Propis (Fonts pròpies): Representen aproximadament el 20% restant. Es tracta d'aigües subterrànies captades de l'aquífer detrític quaternari mitjançant:
 - Pous actius: Pou nº1 i Pou nº2 (ubicats a Ca l'Eudald) i Pou 5 (Mas Roser).
 - Mines actives: La Mina Nova, que recull aigua des de la zona de Cabrils fins al dipòsit de Ca l'Eudald.
 - *Nota:* Altres captacions com la Mina Vella, la Mineta o els Pous 3 i 4 estan fora de servei per motius de qualitat (nitrats, carbonats) o falta de cabal.

2.3. Infraestructures i Emmagatzematge

Segons l'esquema hidràulic, el sistema disposa de diversos dipòsits estratègics:

- Dipòsit ATL Can Tosca (Cota 104): Amb una capacitat de 3.000 m³, rep l'aigua d'ATL i abasteix la part alta del poble.
- Dipòsit ATL Ter (Cota 67): Té una capacitat de 800 m³ i rep aigua directament d'ATL.
- Dipòsit Ca l'Eudald (Cota 47): Amb una capacitat d'uns 1.500 m³, actua com a punt de barreja on es reben les aigües de les mines i pous propis, així com




aportacions del Dipòsit Ter. Disposa d'un analitzador de clor en continu i sistema de recloració amb hipoclorit sòdic.

- Dipòsit de Reserva / Dipòsit Nou (Cota 59): És una gran infraestructura de 7.500 m³ que actualment està fora de servei per optimitzar la gestió durant la sequera, però es manté operatiu per a casos d'emergència o durant les tasques de neteja d'altres dipòsits.

2.4. Xarxa de Distribució

L'aigua es distribueix a través d'una xarxa mallada de més de 55 km de longitud. El material predominant és el polietilè (32.497 ml), seguit del fibrociment (12.111 ml) i la fosa dúctil (10.823 ml). L'empresa manté un pla de renovació constant de la xarxa per mantenir el rendiment hidràulic per sobre del 85%.

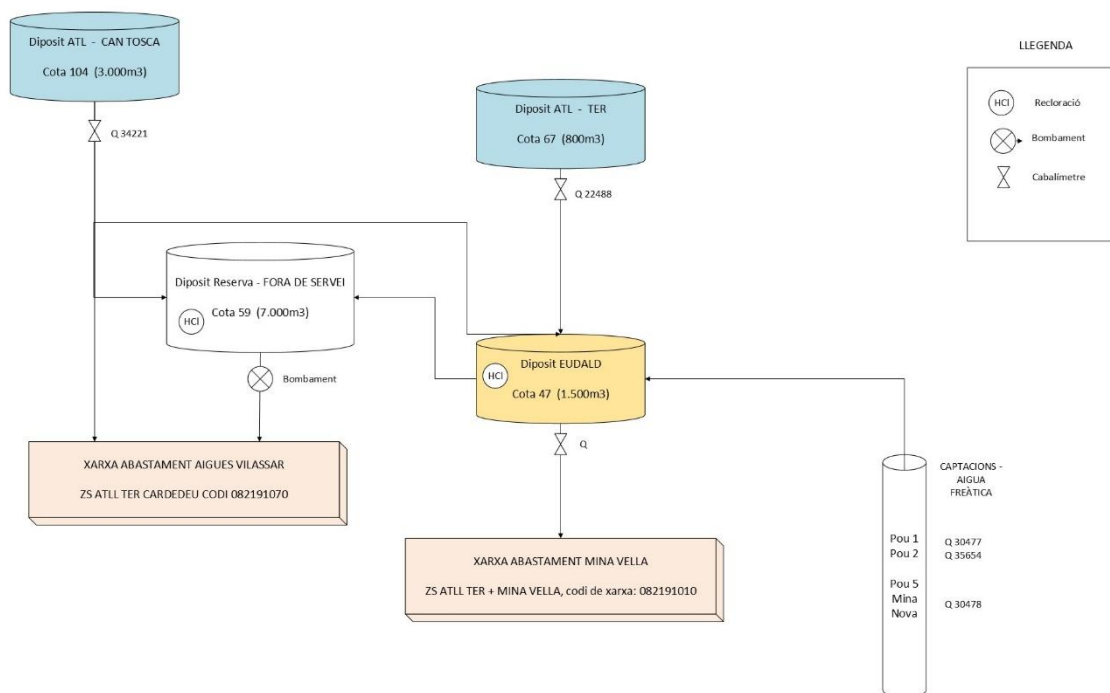

3. Els consums a Vilassar de Mar

3.1. Evolució dels subministraments

A 31 de desembre de 2025 hi havia 8.840 subministraments d'Aigües de Vilassar. S'han fet 30 altes, 24 baixes i 527 canvis de nom. El total de subministraments de Vilassar de Mar és de 10.792, al qual cal afegir 210 subministraments contra incendis.

A 31 de desembre de 2025 hi havia 1.486 socis amb 2.534 títols i el nombre de subministraments d'Aigües de la Mina Vella ha estat de 1.952. Durant el 2025, s'han modificat 88 títols, que han canviat les seves dades per herència, per trasllat o per compravenda de casa amb títol.


3.2. Balanç hídric

Aquest 2025 a Vilassar de Mar s'han abocat a xarxa 1.219.129 m³, dels quals se n'han facturat 1.068.921 m³ (852.283 m³ facturats per Aigües de Vilassar i 216.638 m³ per Mina Vella).

De la relació entre l'aigua facturada i l'aigua aportada s'obté un rendiment del 87,7%, una xifra molt correcta si es compara amb el rendiment hidràulic mitjà de l'any 2020 dels més de 200 municipis participants en l'associació ASAC, que és del 78,5%.

Els recursos propis de Mina Vella (pous i mines) han aportat 180.770 m³ i la resta ha estat d'Aigües Ter Llobregat (ATL). Per tant, el 15% de l'aigua abocada a la xarxa de Vilassar de Mar prové de recursos de la Mina Vella.

	2021	2022	2023	2024	2025
Facturació AV (m ³)	886.164	875.840	834.313	794.570	852.283
Facturació MV (m ³)	238.300	234.185	223.910	209.643	216.638
Total Facturació (m ³)	1.124.464	1.110.025	1.058.223	1.004.213	1.068.921
Aigua pous i Mines (m ³)	243.125	212.792	159.856	158.308	180.770
Aigua Freàtica /Aigua abocada	18%	14%	13%	14%	15%
Aigua comprada ATL (m ³)	1.137.378	1.273.535	1.063.117	966.238	1.038.359
Total Aigua aportada a xarxa (m ³)	1.380.503	1.486.327	1.222.973	1.124.546	1.219.129
Rendiment de la xarxa	81,45%	74,68%	86,53%	89,30%	87,68%
Aigua No Registrada (m ³)	250.940	371.097	162.561	119.936	147.805
Aportat a xarxa (m ³ /dia)	3.782	4.072	3.351	3.081	3.340

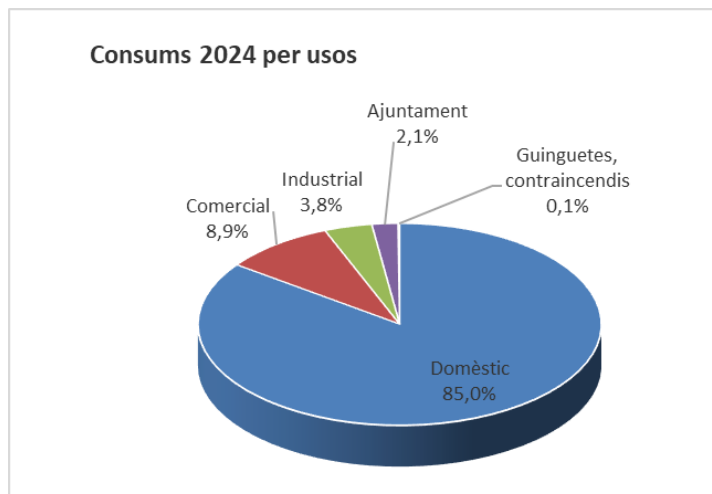

El 90% del consum de Vilassar de Mar segueix sent domèstic, la resta d'usos es reparteixen el 10% restant.

	AIGUES VILASSAR		MINA VELLA		TOTAL	
	2025		2025		2025	
Domèstic	714.219	83,80%	186.497	89,0%	900.716	89.7%
Comercial	71.453	8,4%	22.175	10,6%	93.628	9,3%
Industrial	39.412	4,6%			39.412	3,9%
Ajuntament	25.338	3,0%	971	0,5%	26.309	2,6%
Guinguetes, c. incendis	1.704	0,2%			1.704	0,2%
Facturació total	852.126	m³	209.643	m³	1.061.769	m³


4. Pous i mines

4.1. Distribució de la Captació el 2025

L'any 2025 ha tancat amb una aportació total de recursos propis de 180.770 m³. La procedència d'aquest volum es reparteix de la següent manera:

- Mina Nova (el motor principal): Ha aportat 147.234 m³. Representa més del 81% de tota l'aigua freàtica captada. El seu cabal s'ha mantingut estable en uns 13,8 m³/h, consolidant-se com el recurs propi més fiable.
- Pous 1 i 2 (suport operatiu): Han aportat 14.301 m³ i 12.693 m³ respectivament. Aquests pous s'activen de forma complementària segons les necessitats de barreja al dipòsit de Ca l'Eudald.
- Pou 5 (ús restringit): Registra només 6.543 m³. Aquesta xifra tan baixa és coherent amb la decisió tècnica de mantenir-lo fora de servei la major part de l'any a causa de la presència de paràmetres alterats com coliforms i aerobis.
- Pous 3 i 4 (inactius): Ambdues captacions continuen essent considerades qualitativament incorrectes.

El consum enregistrat dels socis d'Aigües de la Mina Vella durant l'any 2025 ha estat de 216.638 m³; per tant, s'han comprat 35.868 m³ a Aigües de Vilassar.

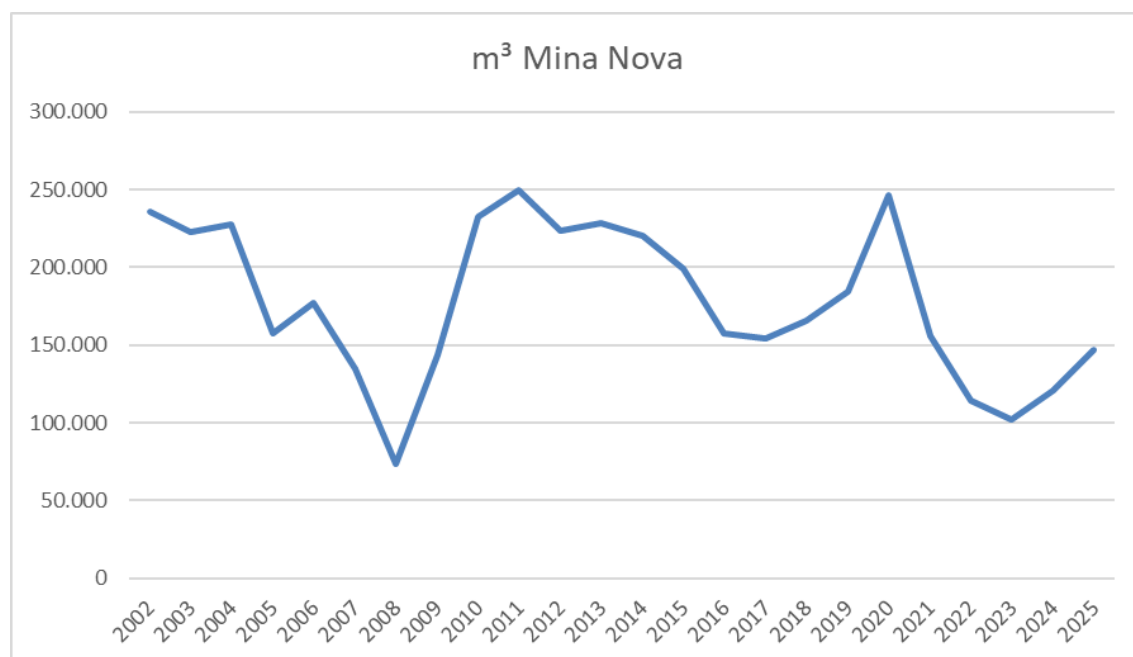


El protocol de garantia sanitària de la companyia estableix que tota l'aigua captada mitjançant els recursos propis —tant de pous com de mines— se sotmet a un procés de re cloració mitjançant hipoclorit sòdic al dipòsit de Ca l'Eudald. Aquesta instal·lació actua com un filtre de seguretat crític, on es monitoritzen els nivells de desinfectant de forma continuada abans que l'aigua s'incorpori a la xarxa de distribució per al consum humà.



Durant l'any 2025, el control analític sistemàtic ha permès identificar una incidència específica: s'han detectat microorganismes aerobis de forma exclusiva al Pou 5. Davant d'aquest resultat, la companyia ha pres la decisió preventiva de no utilitzar el Pou 5 durant aquest exercici. Aquesta mesura reforça el compromís amb la salut pública, ja que s'ha preferit prescindir d'aquest recurs per evitar qualsevol risc, mantenint el Pou 5 en vigilància juntament amb els Pous 3 i 4, que també romanen fora de servei per motius de qualitat.

D'aquesta manera, l'abastament d'aigua subterrània s'ha cobert íntegrament amb la producció de la Mina Nova i els Pous 1 i 2, que han mantingut una estabilitat química i microbiològica absoluta. Aquesta gestió exigent és la que permet que, tot i les limitacions puntuals d'algunes captacions, l'aigua subministrada a Vilassar de Mar hagi superat totes les inspeccions sanitàries amb resultats plenament satisfactoris.

La Mina Nova ha aportat 147.234 m³ i un cabal mitjà durant el 2025 de 16,8 m³/h, valors que superen les mitjanes dels darrers anys. A la gràfica següent es pot observar com la mina comença a recuperar els valors d'abans de la sequera.

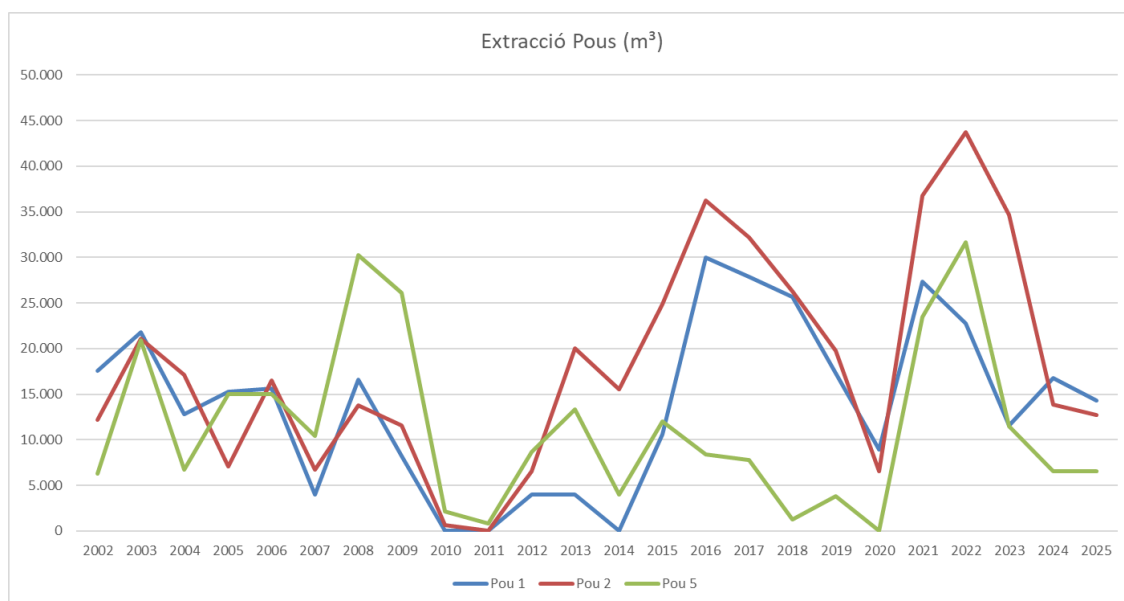

4.2. Evolució Històrica i Recuperació

Si comparem les dades del 2025 amb la sèrie històrica, s'observa clarament el final del cicle de sequera extrema:

- Punt d'inflexió (2023-2025): L'aportació ha passat de les 159.856 m³ de l'any 2023 (el pitjor moment de la sequera) a les 180.770 m³ d'aquest 2025. Això suposa un increment del 13% en el volum de recursos propis en només dos anys.

- Pes en el subministrament: L'aigua freàtica ha passat a representar el 15% del total abocat a la xarxa (1.219.129 m³), millorant lleugerament el 14% de l'any anterior.
- Distància amb el passat: Tot i la millora, encara s'està lluny dels nivells de 2021, quan s'aportaven 243.127 m³ (un 18% del total). Això indica que, tot i la pluja rècord de 2025 (717,4 mm), l'explotació es manté en un nivell conservador per protegir la qualitat de l'aqüífer.

4.3. Eficiència de la Captació

L'increment de producció freàtica s'ha fet amb criteris d'eficiència econòmica: en aportar més aigua pròpia (especialment des de la Mina Nova), s'ha pogut moderar la compra d'aigua a ATL, que tot i créixer en volum absolut per l'augment del consum, ha pesat menys en el percentatge de barreja necessari per a la zona de subministrament de la Mina Vella.

El sistema freàtic ha recuperat la seva capacitat de producció, però prioritza la seguretat sanitària per sobre de la maximització del volum captat.




Imatge del trastejador on arriben les diverses aigües al Dipòsit Eudald.

5. Rendiment de la xarxa

5.1. Contextualització

Per contextualitzar el rendiment de la xarxa de Vilassar de Mar, s'han pres com a referència les dades publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua corresponents a les auditories d'eficiència hidràulica de l'any 2022. Aquestes dades permeten disposar d'una comparativa sectorial àmplia i homogènia, basada en indicadors comuns aplicats a diferents unitats de gestió del territori català.

En aquesta comparativa s'ha utilitzat com a indicador de referència l'aigua no registrada publicada per l'ACA, a partir de la qual es pot estimar el rendiment de la xarxa com la diferència fins al 100%. D'acord amb aquest criteri, Vilassar de Mar presentava l'any 2022 un rendiment estimat del 86,5%, un valor elevat dins del context català i especialment competitiu en relació amb municipis de l'entorn del Maresme, el Barcelonès, el Vallès i l'àmbit gironí.

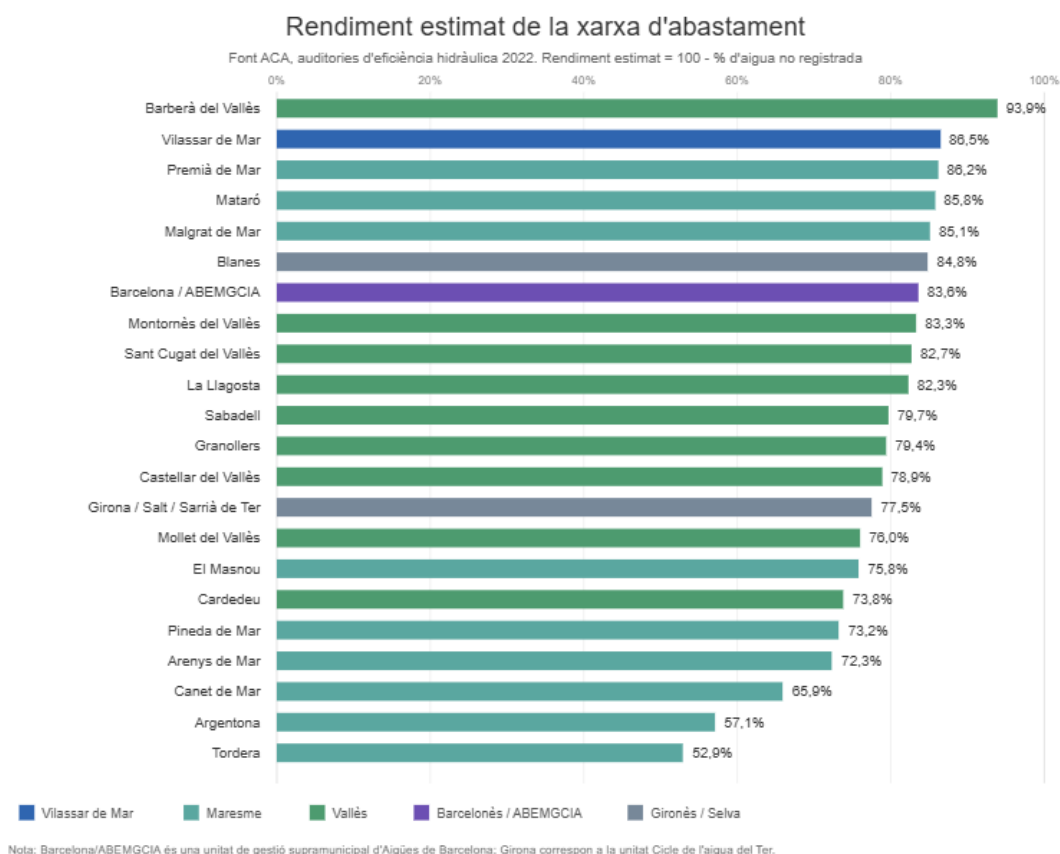

La dada pròpia de l'exercici 2025 confirma aquesta bona posició, amb un rendiment de xarxa del 87,68%. Aquest valor situa Vilassar de Mar per sobre de bona part dels municipis comparables analitzats i evidencia la continuïtat d'un nivell d'eficiència alt en la gestió de la xarxa d'abastament.

Aquest bon comportament s'explica per la política continuada de renovació de canonades, la substitució progressiva de comptadors, el control de fuites i la millora del



seguiment operatiu de la xarxa. El manteniment d'aquests valors requereix continuar invertint en la modernització de les infraestructures i en eines de control que permetin detectar incidències amb més rapidesa, reduir l'aigua no registrada i garantir una gestió eficient i responsable dels recursos hídrics.

5.2. Actualitat

El rendiment de la xarxa de Vilassar de Mar durant l'any 2025 ha estat del 87,68%. Tot i que representa una lleugera disminució respecte del 2024, quan el rendiment va ser del 89,30%, continua situant-se clarament per sobre de valors habituals del sector.

Durant el 2025 s'han abocat a la xarxa 1.219.129 m³ d'aigua, dels quals se n'han facturat 1.068.921 m³. Això suposa un increment tant de l'aigua aportada com de l'aigua registrada respecte del 2024, any en què s'havien abocat 1.124.546 m³ i facturat 1.004.213 m³. Per tant, el consum general s'ha recuperat respecte de l'any anterior, després d'un 2024 marcat per valors més baixos.

L'aigua no registrada s'ha situat en 147.805 m³, equivalent al 12,32% del total abocat a xarxa. Aquest valor inclou les pèrdues per fuites, possibles frau o furt d'aigua, subcomptatges de comptadors i consums no facturats, com ara neteges de dipòsits o consums propis del servei. Tot i l'increment respecte del 2024, en què l'aigua no registrada va ser de 119.936 m³, el valor del 2025 continua sent contingut i coherent amb una xarxa que manté un rendiment alt.

La renovació progressiva de canonades, la substitució de comptadors antics i la millora del control de la xarxa continuen sent factors clau per mantenir aquests bons resultats. En aquest sentit, el rendiment assolit el 2025 reforça la importància de seguir invertint en la modernització de la xarxa i en eines de control que permetin detectar incidències amb més rapidesa i reduir al màxim les pèrdues d'aigua.



6. La qualitat de l'aigua

La composició química de l'aigua dels pous 1 i 2 i de la Mina Nova és estable i permet seguir fent dilució amb aigua d'ATL per rebaixar el nivell de nitrats. El pou 5 presenta els nivells de nitrats més elevats i algun paràmetre alterat que caldrà continuar controlant.

Els pous 3 i 4 no permeten actualment la dilució, ja que es tracta d'aigua qualitativament incorrecta, i es mantenen fora de servei.

S'han passat les inspeccions sanitàries reglamentàries, per part de la Direcció General de Salut Pública, amb resultat satisfactori i complint el RD 3/2023, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. El nou RD implica afegir nous controls, analítiques i una major periodicitat a les tasques que ja s'anaven desenvolupant.

Al web de la companyia, <https://www.aiguesdevilassar.cat>, podeu trobar l'analítica anual de cadascuna de les dues zones d'abastament, tal com obliga l'autoritat sanitària. El laboratori municipal d'Aigües de Mataró ha efectuat tots els controls en ambdues xarxes.




A finals de 2025 s'ha incorporat un turbidímetre en continu al dipòsit de Ca Eudald. Aquest equipament permet controlar en temps real el paràmetre de terbolesa, un indicador rellevant per detectar possibles alteracions en la qualitat de l'aigua, ja sigui per episodis puntuals en la captació, variacions en la mescla d'aigües o incidències en el funcionament de la instal·lació. La lectura contínua facilita la configuració d'alarmes i la generació d'avisos automàtics quan els valors s'aproximen als límits establerts, fet que permet actuar amb més rapidesa i reforçar la vigilància sanitària del servei.


7. La xarxa d'abastament

7.1. Obres de renovació

L'evolució de la renovació de xarxa a Vilassar de Mar mostra una actuació continuada al llarg dels darrers anys, amb ritmes d'execució variables segons les necessitats tècniques i les obres planificades en cada exercici. Des de 2012 s'han renovat prop de 14 km de xarxa, fet que evidencia l'esforç sostingut per substituir materials antics i millorar l'eficiència del sistema. L'any 2025 destaca especialment amb 1.523 metres lineals renovats, una xifra superior a la dels darrers exercicis i la segona més alta de tota la sèrie, només per darrere de l'any 2014. Aquesta actuació reforça la política de millora progressiva de la xarxa d'abastament i contribueix a reduir avaries, pèrdues d'aigua i futures necessitats de manteniment correctiu.

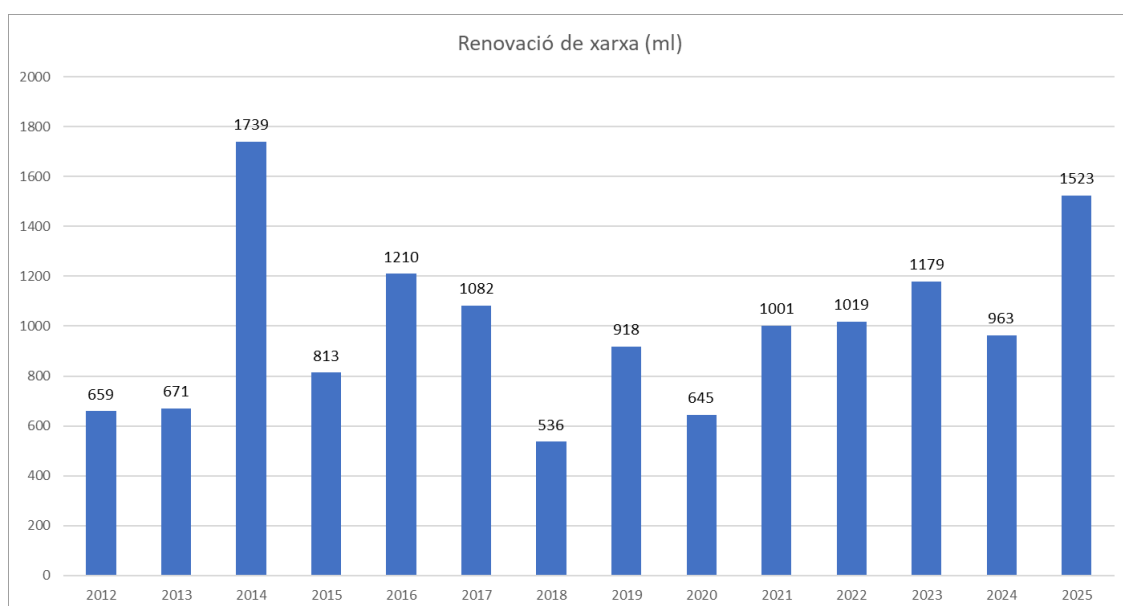


Pel que fa als materials de la xarxa, l'evolució dels darrers anys mostra una transformació progressiva cap a materials més moderns i eficients. El polietilè ja representa el 61,8% de la xarxa, amb 34,64 km instal·lats, i s'ha consolidat com el material principal de les noves renovacions. En canvi, el fibrociment ha anat disminuint de manera sostinguda fins a situar-se en el 18,9%, amb 10,59 km pendents de substituir. La fosa es manté força estable, amb 10,84 km i un pes del 19,3% sobre el total. Aquesta evolució confirma l'estratègia de renovació gradual de les canonades més antigues, prioritzant la reducció del fibrociment i la millora de la fiabilitat, la qualitat i el rendiment hidràulic de la xarxa.

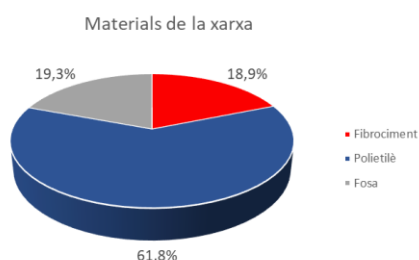


Material	km
Fibrociment	10,59
Polietilè	34,64
Fosa	10,84
Total	56,07

Gràfic del % de materials de la xarxa d'abastament

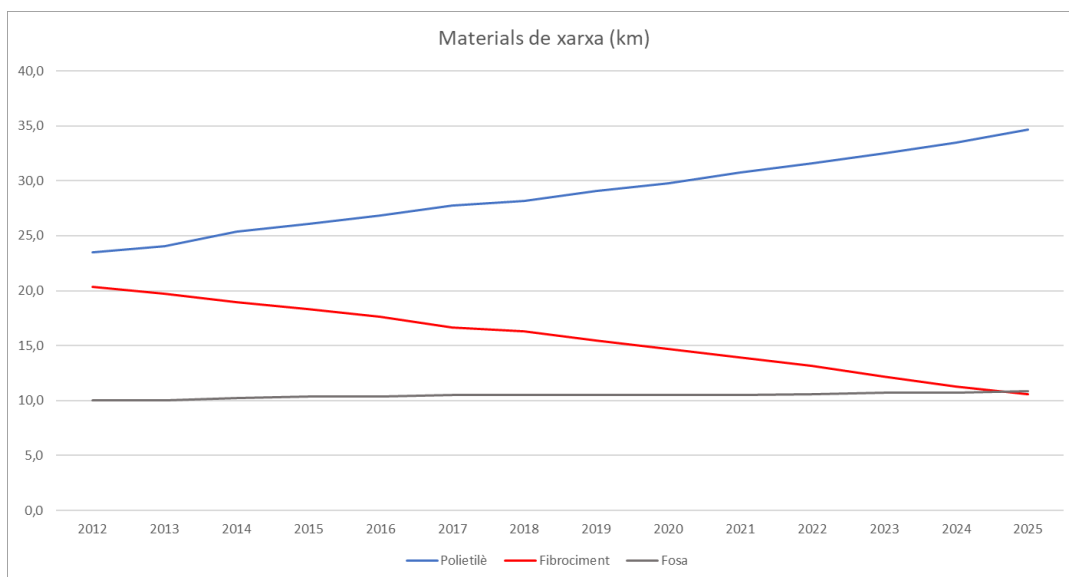

Tots els canvis de canonada que s'han fet són de fibrociment a polietilè i fosa, amb les corresponents connexions a la xarxa existent mitjançant els accessoris i les vàlvules necessàries. Totes les escomeses incloses en els trams nous, així com totes les vàlvules i hidrants, han estat renovats. També s'han fet descàrregues de DN 63 i s'han instal·lat ventoses d'1 i 2 polzades.

La renovació anual de xarxa es manté en valors per sobre del quilòmetre. Tenint en compte que la xarxa actual és de 56 km, això dona una taxa de renovació del 2,7%. En comparació amb la mitjana de Catalunya en pobles petits, que és del 0,3%, i del 0,9-1% en ciutats importants que fa anys que aposten per la inversió en renovació de xarxa, es pot afirmar que Vilassar de Mar és una de les ciutats amb el percentatge de renovació de xarxa més elevat. Aquestes dades repercuteixen directament en la consecució d'un bon rendiment anual.

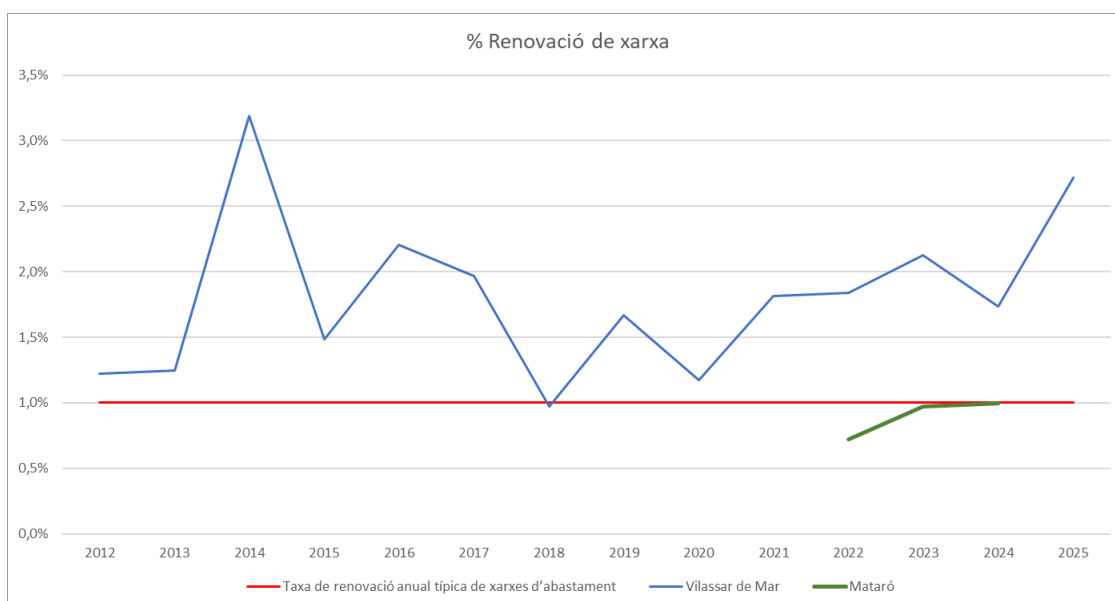

Entre les obres executades hi trobem la finalització del tram de Lluís Jover, entre Montevideo i Riera d'en Cintet, i un nou tram de 110 metres lineals al Camí del Crist.

L'obra més important d'aquest 2025 ha estat la renovació de la xarxa dels carrers compresos entre el carrer Colom, la Riera d'en Cintet i el carrer Enric Granados, incloent-hi també el carrer del Rosari, el carrer Santa Elena i part del carrer Sant Ramon. En aquest àmbit s'ha substituït la totalitat de la canonada de fibrociment existent i s'ha incorporat una nova canalització a la Riera d'en Cintet, que permet l'entrada i sortida d'aigua pels dos extrems del sector. Aquesta actuació millora la circulació de l'aigua dins la xarxa i evita els finals de tram o punts morts del circuit, que poden provocar problemes analítics puntuals. En total, s'han instal·lat prop de 1.000 metres de nova canalització en aquesta illa, reforçant la fiabilitat del servei i la qualitat de l'aigua distribuïda.



També s'ha executat l'ampliació de la canalització a la platja de l'Almadrava, amb l'objectiu de millorar el funcionament hidràulic d'aquest àmbit de la xarxa. Aquesta actuació permet afavorir la recirculació de l'aigua, reduir possibles zones amb baixa renovació i millorar la qualitat de l'aigua distribuïda. Alhora, l'ampliació de la xarxa aporta més flexibilitat al servei, facilita la gestió de possibles incidències i contribueix a garantir unes millors condicions de subministrament en una zona especialment sensible per la seva ubicació i ús estacional.



Aquesta imatge il·lustra amb gran claredat la fragilitat característica de les canonades de fibrociment quan arriben al final de la seva vida útil o se sotmeten a tensions externes. Com es pot observar, aquest material tendeix a patir esquerdes longitudinals que recorren el cos del tub, una fallada típica d'un material rígid i trencadís que no té capacitat de deformació davant els moviments del terreny o els cops d'ariet. Actualment, el fibrociment encara representa el 20% dels 55 km de la xarxa de Vilassar de Mar, i és el principal focus del pla de renovació constant de la companyia, ja que la seva degradació és un dels motius principals de l'Aigua No Registrada (ANR) a causa de fuites ocultes o ruptures sobtades. Aquests episodis de fractures en cadena es van viure de forma crítica durant l'agost de 2023, quan l'estrès hídric provocat per un incendi a la zona de Can França va generar bosses d'aire que van col·lapsar diversos trams i van requerir un esforç humà i material extraordinari.

La diferència fonamental amb els materials que s'estan instal·lant actualment, com el polietilè i la fosa dúctil, rau en la seva ductilitat i resiliència. Mentre que el fibrociment es fractura davant qualsevol assentament del terreny, el polietilè és un material flexible que s'adapta a les deformacions del sòl sense perdre la integritat, eliminant gairebé per complet el risc de ruptures per fragilitat com la de la imatge superior. Per la seva banda, la fosa dúctil ofereix una resistència mecànica molt superior i és ideal per a trams amb pressions elevades o càrregues de trànsit importants. Aquesta aposta estratègica per la substitució de materials antics ha estat clau per assolir una taxa de renovació del 2,7% el 2025, una xifra molt elevada que ha permès mantenir el rendiment hidràulic de la xarxa en el 87,7%.

7.2. Reparacions a la xarxa i escomeses

Al llarg de l'any s'han renovat 77 escomeses en diferents diàmetres (DN 25, DN 32 i DN 63) i s'han instal·lat i renovat 26 vàlvules de la xarxa.

Durant el 2025 l'equip de reparacions va atendre 33 avaries d'escomesa, en què habitualment la fuga es troba en la part d'instal·lació de l'abonat, i 29 avaries a la xarxa, que van ser reparades el més aviat possible.

També es van rebre una quinzena d'avisos del servei de policia o d'agents externs, amb sortides de verificació de fuites.


L'avaria més important es va produir a finals de setembre a la Via Octaviana, on va ser necessària la substitució de 6 ml de canonada de fibrociment per restablir el servei. Es preveu la planificació d'obres tant a la Via Octaviana com al carrer Cuba per l'acumulació d'avaries en aquesta zona.

El servei de guàrdia de la companyia té com a missió principal garantir que el subministrament d'aigua estigui operatiu en tot moment, mantenint una disponibilitat total de 7 dies a la setmana i 24 hores al dia fora de l'horari habitual d'oficines.

Al llarg de l'exercici 2025, l'activitat d'aquest servei s'ha caracteritzat pels següents punts:

- Intervencions i eficiència: El personal tècnic ha hagut d'actuar en una trentena d'ocasions per atendre incidències urgents. La resolució d'aquestes avaries ha requerit un total d'unes 50 hores de treball extraordinari, la qual cosa suposa un mínim històric i una millora significativa respecte a exercicis passats.
- Tendència a la baixa: Segons el registre històric d'hores de guàrdia, el 2025 consolida un descens dràstic en el temps de reparació d'avaries:
 - 2023: Es va assolir un pic de gairebé 250 hores a causa d'incidents greus, com l'acumulació de fuites en cadena per l'incendi a la zona de Can França i avaries al carrer Santa Coloma.
 - 2024: Va ser un any més tranquil, amb 100 hores en actuacions.
 - 2025: S'ha tancat amb només 50 hores, xifra que s'allunya definitivament de la complexitat viscuda també el 2022 amb reparacions urgents a l'Av. Carles III.
- Cost econòmic: Per garantir aquesta cobertura permanent i la seguretat del servei, Aigües de Vilassar ha destinat durant el 2025 una partida específica de 26.916,59 € en concepte de guàrdies del personal, tal com es fa cada any.


Aquesta evolució demostra que, tot i mantenir la mateixa capacitat de resposta 24/7, la necessitat d'intervencions urgents s'ha reduït considerablement, guanyant en estabilitat operativa i tornant a uns valors mínims estables.

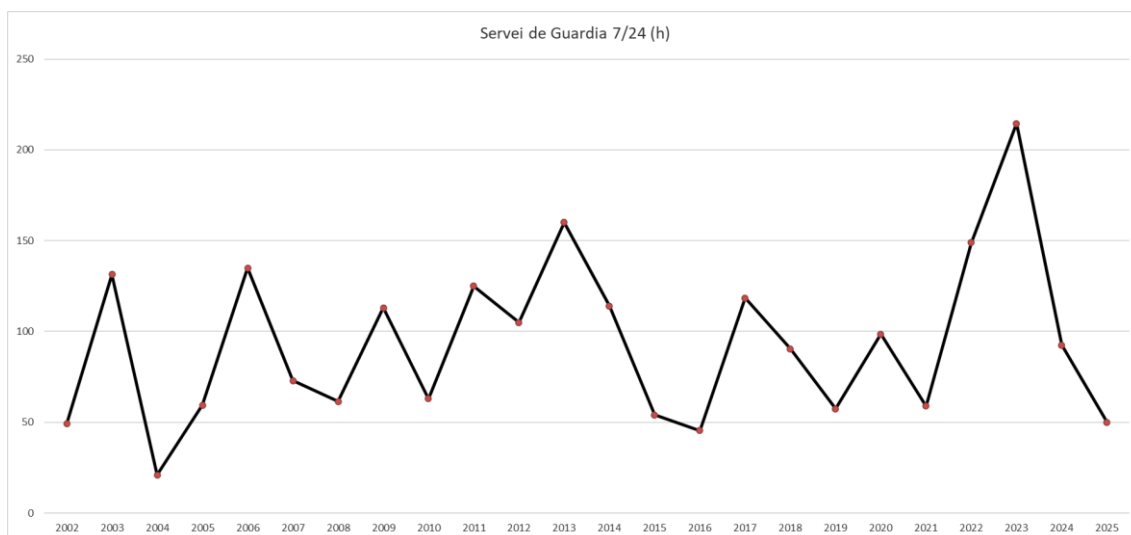

8. El parc de comptadors

L'exercici 2025 marca un punt d'inflexió tecnològic en la gestió dels prop de 10.500 comptadors de Vilassar de Mar. La companyia ha iniciat un canvi estratègic que prioritza la digitalització del servei mitjançant el desplegament de la telelectura, una eina clau per a l'eficiència hídrica i la detecció precoç d'incidències.

Aprofitament i adaptació del parc existent: En lloc d'una renovació massiva per antiguitat, s'ha optat per una gestió intel·ligent del parc més jove. S'han adquirit 3.000 equips de comunicació dissenyats per ser adherits als comptadors instal·lats durant els anys 2023 i 2024. Aquests mòduls d'enviament de dades permeten transformar els equips actuals en comptadors intel·ligents sense necessitat de substituir el cos del comptador, aprofitant així la vida útil de les inversions recents i accelerant la transició digital.

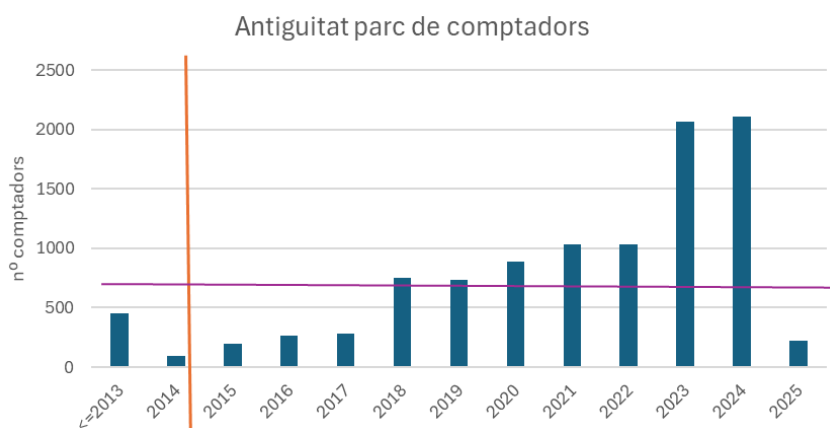

Gràfic mitjana d'edat del parc de comptadors

Com es pot veure al gràfic anterior, hi ha un romanent d'uns 500 comptadors amb més antiguitat de 12 anys (esquerra de la barra vermella) que han de ser substituïts (segons Ordre ICT/155/2020 que regula el control metrològic d'instruments de mesura).

Nou estàndard d'instal·lació i progrés 2025: A partir d'aquest exercici, s'ha establert com a protocol que tots els comptadors nous que es muntin ja incorporin de sèrie el mòdul de telelectura integrat. Com a part d'aquest desplegament:

- S'han adquirit 500 comptadors nous amb telemesura nativa.
- Al tancament de l'any, ja s'ha procedit al muntatge de la meitat d'aquests equips (250 unitats).

En un futur proper aquesta tecnologia permetrà la lectura de dades de consum de manera remota, fet que suposa un salt qualitatiu en el servei al client. La telemesura permetrà un control molt més rigorós sobre fuites a l'interior de les llars, sobreconsums sobtats i una gestió més àgil de l'Aigua No Registrada (ANR).



De cara al 2026, la companyia mantindrà aquest ritme inversor amb l'objectiu de completar la instal·lació dels mòduls d'enviament als comptadors del 2023-2024 i continuar amb el muntatge sistemàtic d'equips amb telelectura en totes les noves altes o substitucions per antiguitat. Aquest esforç ja es reflecteix en el balanç de situació del 2025, amb un increment del 54,33% en la inversió en aplicacions informàtiques (65.104,45 €) necessàries per a la gestió d'aquest gran volum de dades digitals.


Vilassar de Mar té un parc d'uns 10.500 comptadors. Durant els anys 2023 i 2024 es van substituir uns 4.000 comptadors. L'any 2025 només s'han instal·lat 250 unitats, principalment perquè s'ha iniciat el projecte de digitalització i s'han començat a instal·lar comunicacions a 3.000 dels comptadors més nous. Això permetrà millorar tecnològicament aquests equipaments, rebre lectures de manera automàtica i fer anàlisis de pèrdues d'aigua.



9. Obres i manteniment d'instal·lacions en general

L'any 2025 s'ha començat una petita reforma al dipòsit de Ca l'Eudald, que estarà finalitzada al llarg del 2026. Les obres formen part de la renovació de les entrades d'aigua al dipòsit. En aquesta primera etapa s'han renovat les canalitzacions d'entrada d'aigua provinient d'ATL des dels dipòsits del Sant Crist i de Cabrils.



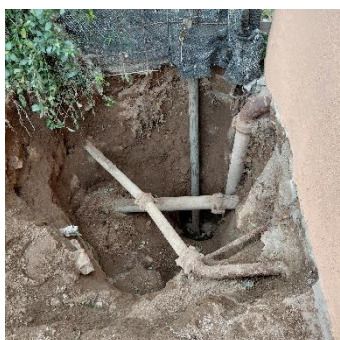

Està prevista la instal·lació d'una vàlvula de control retardat per boia per automatitzar la regulació de l'entrada d'aigua al dipòsit. Actualment, aquesta operació es realitza de manera manual per part del personal de la companyia, fet que requereix seguiment presencial i ajustos periòdics en funció del nivell del dipòsit i de les necessitats del servei.

La incorporació d'aquest sistema permetrà millorar el control operatiu de la instal·lació, reduir la necessitat d'intervencions manuals i garantir una regulació més estable i eficient de l'entrada d'aigua. Alhora, contribuirà a optimitzar la gestió dels recursos disponibles, minimitzar possibles incidències i reforçar l'automatització progressiva de les infraestructures del servei.

Durant el 2025 s'ha consolidat l'ús del punt d'hidratació en diversos actes esportius i lúdics celebrats a Vilassar de Mar. Després d'un any de la seva adquisició, aquest equipament s'ha utilitzat en celebracions de Festa Major a l'escola Pérez Sala, a la Cursa Dani Vilassar, a la Burriac Atac i a la Cursa Dani Maresme.

Aquesta font permet posar a disposició de la ciutadania aigua de xarxa en espais públics i esdeveniments amb una elevada afluència de persones, fomentant el consum d'aigua de proximitat, segura i de qualitat. Alhora, contribueix a reduir l'ús d'ampolles d'un sol ús i, per tant, la generació de residus plàstics associats a aquest tipus d'activitats. La seva presència en actes populars també reforça el vincle del servei amb la ciutadania i fa visible el compromís d'Aigües de Vilassar amb la sostenibilitat, la salut i la promoció d'hàbits responsables en l'ús de l'aigua.





10. Energia


10.1. Balanç energètic Aigües de Vilassar

L'any 2025, Aigües de Vilassar ha comprat a l'empresa comercialitzadora d'electricitat 22.934 kWh per un import de 9.997,70 €. El preu mitjà de l'energia comprada és de 0,44 €/kWh.

2025 energia comprada	kWh	€
GRUP BOM 1 - 2 (Dip. Nou)	1.768	4.040,43
CAMÍ RAL, 33	8.632	2.358,00
MANEL ROCA, 86	2.174	679,00
CA L'EUDALD, MUSEU	4.786	1.346,27
GRUP BOM 3 (Dip. Nou)	5.574	1.574,00
TOTAL	22.934 kWh	9.997,70 €

10.2. Estació fotovoltaica de generació d'Aigües de Vilassar

Durant l'any 2025 l'estació fotovoltaica de 5,40 kWp ha produït 4.946 kWh. Això ha representat una facturació per aquest concepte de 3.002,49 € i un 22% en relació amb el total d'energia comprada. El preu mitjà de l'energia venuda és de 0,61 €/kWh.

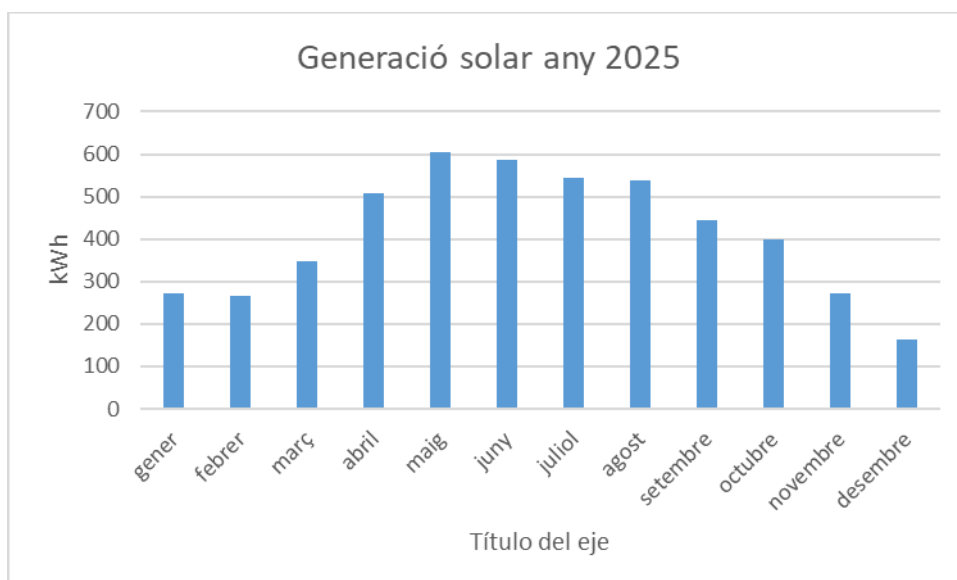


10.3. Balanç energètic Aigües de la Mina Vella

Aigües de la Mina Vella ha comprat a l'empresa comercialitzadora 15.912 kWh per un import de 6.756 €. El preu mitjà de l'energia comprada és de 0,42 €/kWh.

2025 energia comprada	kWh	€
MONTEVIDEO, 8	0	68,00
POUS 3 - 4	0	587,00
POUS 1 - 2	6.584	2.177,00
BOMBES CA L'EUDALD	6.548	2.609,00
POU 5	2.780	1.315,00
TOTAL	15.912 kWh	6.756,00 €

10.4. Estació fotovoltaica d'autoconsum d'Aigües de la Mina Vella

L'estació fotovoltaica per a autoconsum de 6,25 kWp, propietat d'Aigües de la Mina Vella, ha alimentat els pous 1 i 2. El consum dels pous 1 i 2 ha estat d'11.962 kWh, dels quals 6.380 kWh han estat agafats de la xarxa i la resta, 5.582 kWh, han estat produïts per l'estació. Un 47% de l'energia consumida pels pous ha estat generada per l'estació fotovoltaica.

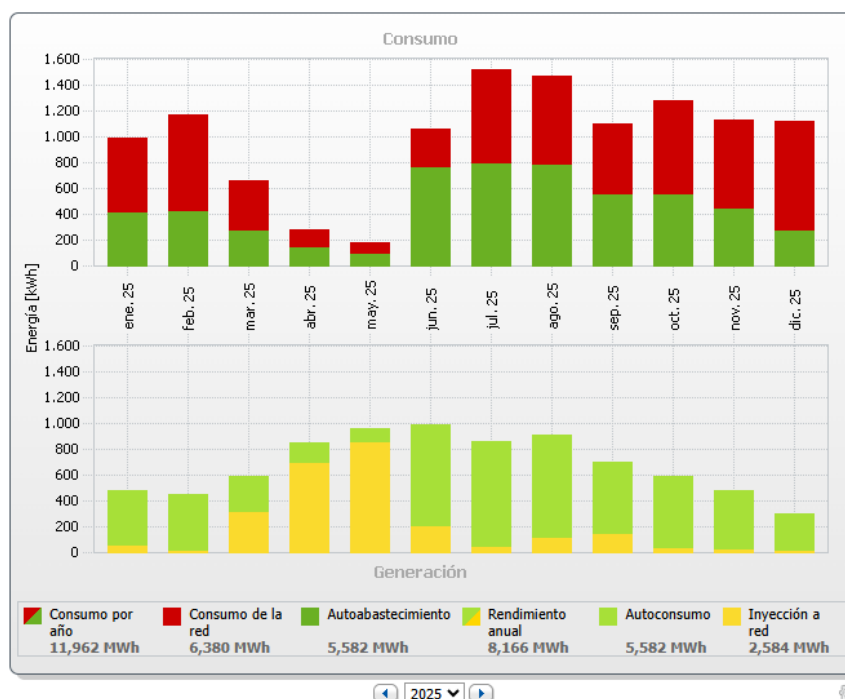

Gràfic de producció solar estació d'autoconsum

10.5. Vehicles elèctrics



A partir de les dades de consum registrades, la substitució del vehicle dièsel per un vehicle elèctric ha comportat una reducció significativa de la despesa energètica associada a la mobilitat del servei. El vehicle dièsel presentava un consum anual d'aproximadament 500-600 litres de combustible, amb una despesa situada entre 700 i 800 euros anuals. En termes d'ús, això representa un consum aproximat de 10-12 litres cada 100 km i un cost estimat d'uns 13-14 euros per cada 100 km recorreguts, amb unes emissions associades de 1.500 kg de CO₂.

En el cas del vehicle elèctric, el consum anual registrat és de 1.600 kWh, amb una despesa elèctrica total de 500 euros i unes emissions indirectes estimades de 500 kg de CO₂. Cal tenir en compte, però, que aquesta despesa no correspon exclusivament a la càrrega del vehicle, ja que inclou també costos comuns de la instal·lació del magatzem on es troba ubicat el carregador, com ara part de la potència contractada i altres consums propis de l'activitat del magatzem. Per tant, el cost real atribuïble estrictament al vehicle elèctric és inferior a aquesta xifra.

Més enllà de l'estalvi econòmic, la incorporació de vehicles elèctrics suposa una millora ambiental rellevant. A diferència dels vehicles de combustió, els vehicles elèctrics no generen emissions directes de gasos contaminants durant la seva circulació, fet que contribueix a millorar la qualitat de l'aire a l'entorn urbà. També redueixen de manera significativa les emissions de CO₂ associades a la mobilitat del servei i disminueixen la contaminació acústica, un aspecte especialment important en els desplaçaments dins del nucli urbà, en zones residencials i en actuacions de proximitat.

Aquesta aposta situa Aigües de Vilassar entre les primeres empreses del municipi a iniciar de manera decidida la substitució progressiva de la flota de combustió per vehicles elèctrics. Es tracta d'una actuació que reforça el compromís de l'organització amb la sostenibilitat, la innovació i la responsabilitat ambiental, i que fa visible davant la ciutadania una manera de gestionar el servei més eficient, més neta i més coherent amb els reptes climàtics actuals.

A finals del 2025 s'ha incorporat un segon vehicle elèctric que permetrà optimitzar encara més la infraestructura existent, ja que el carregador, la potència contractada i part de les despeses fixes seran compartides entre més vehicles. Això reduirà el pes dels costos comuns per vehicle i millorarà la rendibilitat global de la transició cap a la mobilitat elèctrica. En conjunt, aquesta evolució representa un pas ferm en l'estratègia de descarbonització de l'activitat ordinària de la companyia i en la reducció de la seva petjada ambiental.

11. Estació meteorològica

L'any 2025, amb 717,4 mm, ha estat un any pluviomètric plujós, amb gairebé 150 litres per sobre de la mitjana climàtica, que és de 570 mm. Juntament amb l'any anterior, s'ha consolidat la tendència de finalització de la sequera (2021-2023) i s'ha començat a normalitzar la situació dels aqüífers, que van recuperant els cabals habituals. Malgrat això, la pluja ha estat irregular: gener (6,2 mm), abril (10,2 mm), juny (0 mm) i novembre (22,8 mm) han quedat molt per sota de la mitjana, però s'han compensat amb mesos molt plujosos com març (97,8 mm), maig (67,8 mm), juliol (75,6 mm), setembre (120,8 mm) i desembre (145,8 mm). Ha estat el segon desembre més plujós de tota la sèrie, només superat pel 1991, amb 174,5 mm.

Pluja mensual 2025 (l/m²):

Mes	l/m²	Mes	l/m²	Mes	l/m²	Mes	l/m²
Gener	6,2	Abril	10,2	Juliol	75,6	Octubre	86,6
Febrer	27,0	Maig	67,8	Agost	50,8	Novembre	28,8
Març	97,8	Juny	0,0	Setembre	120,8	Desembre	145,8

El total de dies de pluja de l'any 2025 ha estat de 68, força per sobre de la mitjana, que és de 56 dies a l'any. Es considera un dia de pluja quan la pluja supera el litre per metre quadrat.

Resum de dades meteorològiques 2025:

Precipitació total	717,4 l/m²	
Precipitació màxima en 24 h.	63,2 l/m²	23 d'octubre
T. Màxima absoluta	37,1 °C	16 d'agost
T. Mínima absoluta	2,9 °C	22 de novembre
T. Mitjana anual	18,1 °C	
T. Màxima més baixa	9,7 °C	14 de març
T. Mínima més alta	25,8 °C	11 d'agost
Humitat relativa mitjana	76%	
Pressió atmosfèrica mitjana	1.015 hPa	
Velocitat mitjana del vent	9,1 km/h	
Direcció dominant del vent	ONO	
Ratxa màxima de vent	69,2 km/h	23 d'octubre


La mitjana anual de velocitat del vent ha estat de 9,1 km/h, un valor proper a la mitjana. La direcció dominant ha estat el garbí en règim de marinada. S'han registrat ratxes màximes de vent que han rondat els 50 km/h tots els mesos de l'any. El dia 23 d'octubre es va assolir la ratxa màxima de l'any: 69,2 km/h.



La mitjana anual de temperatura del 2025 ha estat de 18,1 °C. Gairebé un grau per sobre de la mitjana climàtica. De fet ha estat el **segon any més càlid de tota la sèrie**, només superat pel 2022 amb 18,4 °C. Hi ha hagut un rècord de temperatura mitjana mensual, al juny, amb 25,4 °C quan la mitjana és de 22,5 °C. Per tant ha estat el juny més càlid de tota la sèrie de dades.

No hi ha hagut cap dia de glaçada, i la temperatura mínima absoluta de l'any es va assolir el dia 22 de novembre, amb 2,9 °C. La temperatura màxima absoluta de l'any 2025 ha estat de 37,1 °C el dia 16 d'agost. És la segona temperatura més alta en un mes d'agost de tota la sèrie, només superada per l'agost de 2003, quan es va arribar als 38,0 °C, que és el màxim absolut registrat a Vilassar de Mar. La segona temperatura més alta és la del 23 de juliol de 2009, amb 37,9 °C; per tant, la del 2025 seria la tercera més alta de tota la sèrie.

Pel que fa a la temperatura nocturna de l'estiu, s'han registrat un total de 86 nits tropicals, en què el termòmetre no ha baixat dels 20 °C. Aquest valor situa el 2025 en quarta posició, empatat amb el 2021 i només superat pel 2022 (91 nits), pel 2018 (90 nits) i pel 2023 (89 nits). Pel que fa a les nits tòrrides, amb temperatura mínima per sobre dels 25 °C, n'hi ha hagut tres el mes d'agost; el màxim és del 2018, amb 6 nits tòrrides.

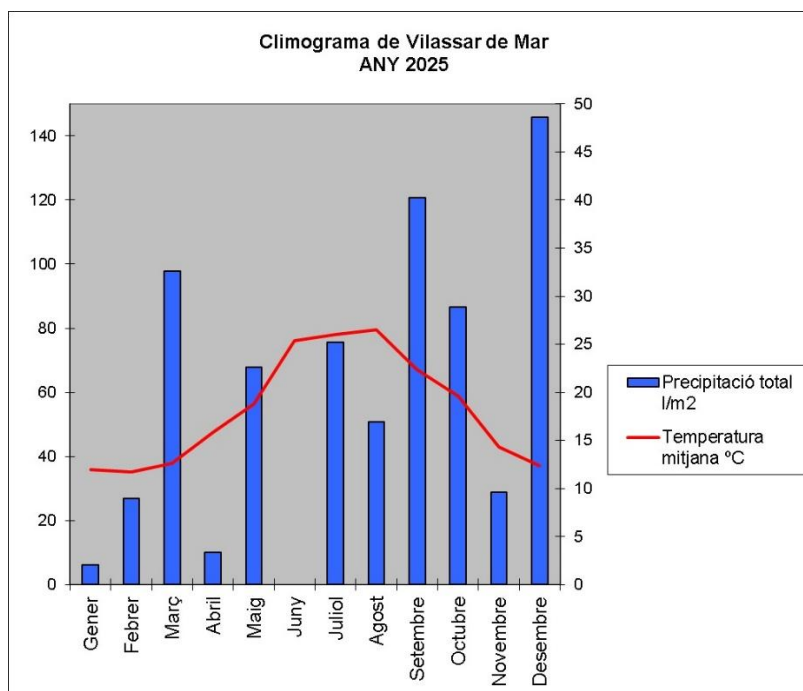

Per consultar les dades de l'Estació Meteorològica de Ca l'Eudald, podeu accedir al nostre web: <https://www.aiguesdevilassar.cat>, tot connectant amb la xarxa Weathercloud o a través de l'aplicació per a telèfon mòbil WeatherLink.

12. Informació general

Aigües de Vilassar manté, per novè any consecutiu, la col·laboració amb l'Ajuntament de Vilassar de Mar mitjançant el conveni de suport a famílies amb dificultats socioeconòmiques, amb una aportació anual de 6.000,00 €.



L'any 2025 s'ha posat en funcionament un nou punt d'hydratació d'aigua destinat a esdeveniments municipals, com ara curses populars i la Festa Major, amb l'objectiu de fomentar el consum d'aigua de xarxa i reduir l'ús d'envasos d'un sol ús.

Així mateix, durant el mes d'octubre es va col·laborar amb la VI Travessia Solidària, celebrada a la platja del Club Nàutic de Vilassar de Mar.

Pel que fa a les activitats de divulgació i sensibilització, durant l'any es van organitzar les 3es Jornades de l'Aigua a Vilassar de Mar, amb un ampli programa d'actes adreçats a tots els públics, que van incloure conferències tècniques, activitats educatives i accions de conscienciació ambiental. Entre aquestes, destaca la ponència sobre els possibles efectes d'una DANA al Maresme, així com la realització de tallers i jocs infantils de temàtica mediambiental i una acció de neteja participativa de la riera d'en Cintet, amb l'objectiu de promoure la preservació dels espais naturals del municipi.

Paral·lelament, es van impulsar activitats culturals i de divulgació com la conferència sobre els molins hidràulics, orientada a posar en valor el patrimoni històric vinculat a l'aigua, així com la participació en iniciatives culturals com la Nit dels Museus, amb diverses propostes obertes al públic com visites guiades, tallers i activitats divulgatives.



Finalment, també es va participar en espais de reflexió sectorial com el VI Congrés de l'Aigua a Catalunya, on es van abordar qüestions clau com la sequera estructural, la transició hídrica, la gestió eficient dels recursos i les noves estratègies de futur en matèria d'aigua.

13. Museu de la Mina Vella

13.1. Activitats destacades

Durant l'any 2025 s'han seguit fent les xerrades als centres escolars sobre meteorologia i aigua, amb un total de sis sessions i 147 alumnes participants. Ens han visitat 15 grups escolars de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Mataró, que representen 362 alumnes. També hem rebut la visita d'altres grups, amb 92 persones, i 506 visites individuals o familiars. En total han estat 960 visitants. A més, hi ha hagut la participació de 492 persones en altres activitats organitzades pel museu, com ara rutes guiades, conferències i jornades. En destacarem les III Jornades de l'Aigua, organitzades per Aigües de Vilassar - Mina Vella i realitzades els dies 4, 5 i 6 d'abril; el Dia Internacional dels Museus, conjuntament amb el Museu Monjo, amb un itinerari guiat al cementiri municipal, i les Jornades Europees del Patrimoni, amb una conferència sobre els molins hidràulics històrics de Vilassar.

13.2. Manteniments

Pel que fa als treballs de manteniment i millora de les instal·lacions, s'ha canviat l'ordinador i el SAI del museu, s'han col·locat vinils amb filtre per als raigs UVA a les finestres de la biblioteca i l'arxiu, s'ha instal·lat un aparell deshumidificador a l'arxiu i s'han renovat alguns plafons i cartells indicadors de l'exposició permanent.

Actualment, el museu disposa de 870 volums a la biblioteca, 679 objectes inventariats i 251 caps de documentació a l'arxiu històric d'Aigües de Vilassar - Mina Vella, que es van incrementant anualment. Qualsevol col·laboració de socis i sòcies que puguin aportar llibres, revistes locals, documents i objectes que tinguin relació amb el món de l'aigua, amb Vilassar de Mar o amb la Mina Vella serà benvinguda.

13.3. Memòria anual

Teniu informació més detallada a la memòria del museu publicada al web.





14. Compte de pèrdues i guanys

INGRESSOS

EXCÉS CONSUM	25.326,83
DERRAMES	119.357,01
DERRAMA EXTRA	40.553,30
RECONNEXIONS	217,8
BONIFICACIÓ GENERALITAT	7.447,41
LLOGUER PICASSO,23	10.376,03
CESSIÓ XARXA AV	11.000,00
EXTRAORDINARIS	1.003,30

TOTAL INGRESSOS 215.281,68

DESPESES

COMPRA COMPTADORS	17.351,28
COMPRA AIGUA	25.311,47
TRACTAMENT D'AIGUA	2.291,01
REPARACIONS I MANTENIMENTS	2.086,02
SERVEIS PROFESSIONALS	4.982,46
PRIMES D'ASSEGURANCES	1.391,47
SERVEIS BANCARIS	340,72
ELECTRICITAT	5.443,07
SERVEIS INFORMÀTICS	130
CORRESPONDÈNCIA	1.440,65
RELACIONS PÚBLIQUES I PUBLICITAT	1.531,02
COM.PROPIETARIS PICASSO	664,04
SERVEIS DE DISTRIBUCIÓ (AV)	109.552,08
SERVEIS DE GESTIÓ (AV)	27.383,13
IMPRESSA I DESPESES OFICINA	747,92
DONATIU	300
TRIBUTS DIVERSOS	1.422,27
CÀNON ACA ÚS ABASTAMENT (Recursos propis)	2.092,97
AMORTITZACIONS	2.759,39
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	46,64

TOTAL DESPESES 207.267,61

Resultat d'exploració (INGRESOS – DESPESES) 8.014,07 €

* En el resultat d'exploració estan inclosos els 40.553,30 per compensar les pèrdues del 2024 pagades en les derrames extraordinàries el 2025

Resultat Real d'Exploració -32.863,78



15. Balanç de situació

ACTIU

TERRENYS	18.922,14
CONSTRUCCIONS	1.752,87
INSTAL·LACIONS	27.243,26
AMORTITZACIONS	-21.031,68
ACCIONS D'AIGÜES DE VILASSAR	30.050,61
FIANÇA LLOGUER PICASSO, 23	1.600,00
CESSIÓ XARXA (AV)	11.000,00
ASSOCIATS	61.567,28
HISENDA PÚBLICA (IVA)	8.150,20
HISENDA PÚBLICA (IS)	1.971,45
TRESORERIA	300.917,48
TOTAL ACTIU	442.143,61

PASSIU

FONS SOCIAL	181.665,54
RESULTAT EXERCICI	8.014,07
FIANÇA LLOGUER PICASSO, 23	1.600,00
SERVEIS DE DISTRIBUCIÓ (AV)	109.552,08
SERVEIS DE GESTIÓ (AV)	27.383,13
CÀNON ACA	65.409,65
AIGÜES DE VILASSAR, SLU	42.662,75
ALTRES PROVEÏDORS / CREDITORS	5.855,39
TOTAL PASSIU	442.143,61

16. Consells d'estalvi d'aigua

- Podem evitar tenir les aixetes obertes quan no necessitem aigua, per exemple quan rentem els plats. És millor obrir-la només quan s'hagin d'esbandir. Si t'has de rentar les dents, per exemple, pots omplir un got i tenir-lo a mà en lloc de deixar l'aixeta oberta.
- Instal·lant airejadors a les aixetes i cisternes de doble descàrrega als lavabos per utilitzar la quantitat d'aigua que calgui segons la necessitat.
- No utilitzis el vàter com si fos una paperera, pensa que cada descàrrega aboca entre 6 i 10 litres d'aigua, i evita llençar residus al sistema de sanejament.
- Repara les aixetes o cisternes que degotin i tinguin petites fuites.
- El rentavaixel·la, igual que la rentadora, si es fan servir quan estan completament plens, contribueixen a l'estalvi d'aigua. En cas que sigui possible, usa sempre programes curts o ecològics.
- Per rentar la fruita i les verdures, és millor posar-les totes en remull una estona abans que passar-les una per una pel raig de l'aixeta. L'aigua sobrant del recipient es pot reutilitzar per regar les plantes o per fregar.
- Al bany, opta per dutxar-te (uns 50 litres) abans que per omplir la banyera (300 litres). Aconseguiràs un gran estalvi.



En el següent [enllaç](https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/09-guia_web_estalvi_aigua_domestics.pdf) podeu descarregar una guia de consells d'estalvi d'aigua a les llars, de l'Agència Catalana de l'Aigua.

https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/09-guia_web_estalvi_aigua_domestics.pdf



17. Paraules del President

Benvolguts socis i sòcies,

Arribem al final d'aquest exercici 2025 amb la satisfacció de tancar una etapa clau per al futur d'Aigües de la Mina Vella. Després d'anys de forta incertesa marcats per la sequera, aquest exercici ens ha permès, finalment, recuperar una certa normalitat en la gestió dels nostres recursos hídrics i consolidar la resiliència dels nostres aquífers.

Aquesta millora en el context climàtic no ha estat motiu per a la relaxació, sinó tot el contrari: ha servit d'impuls per refermar el nostre compromís amb la millora constant de les infraestructures. Hem mantingut un ritme inversor molt exigent en la renovació de la xarxa d'abastament, prioritzant la substitució de materials antics per garantir que el rendiment del nostre sistema continuï essent un referent d'eficiència. Tanmateix, l'esforç d'aquest any ha anat més enllà de les canonades. El 2025 serà recordat com l'any del nostre salt tecnològic definitiu cap a la telemesura, una transformació digital que ens permetrà gestionar el servei en temps real i ser molt més àgils en la detecció de fuites.

En aquesta línia de modernització i eficiència, vull recordar-vos que, tal com es va aprovar en la darrera Junta General Ordinària de juny de 2024, les convocatòries i tota la informació diversa de la companyia s'envien ara exclusivament per correu electrònic i/o mòbil. Per aquest motiu, és imprescindible que valideu i mantingueu actualitzades les vostres dades de contacte a través del següent enllaç www.aiguesdevilassar.cat/socis

Així mateix, us encoratjo a fer ús del nostre web oficial www.aiguesdevilassar.cat, on podreu trobar informació detallada sobre Aigües de Vilassar – Mina Vella i el Museu, a més de poder realitzar tràmits administratius com canvis de nom o de domiciliació de forma còmoda i ràpida.

Tot el que hem aconseguit aquest any és fruit de la feina rigorosa de tot l'equip humà i de la vostra confiança com a socis i sòcies. Aprofito l'avinentsa per saludar-vos cordialment i agrair-vos l'assistència a la Junta General Ordinària d'enguany, que se celebrarà el dia 4 de juny de 2026.

Cordialment,

Josep Budó Pont - President d'Aigües de la Mina Vella, SCP

Vilassar de Mar, 21 de maig de 2026

